



ООО «КОНТИНЕНТ»

Сайт: www.vent-kontinent.ru

RU: +7 (499)643-45-06


Mob.: +7 (985)291-07-06

E-mail: zakaz@vent-kontinent.ru

Адрес: город Ивантеевка,
ул. Новоселки-Слободка дом 5, офис 6.


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для изготовления теплообменника
на фреоне или гликоле

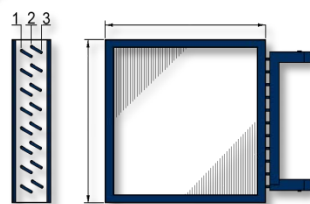

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

И ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА

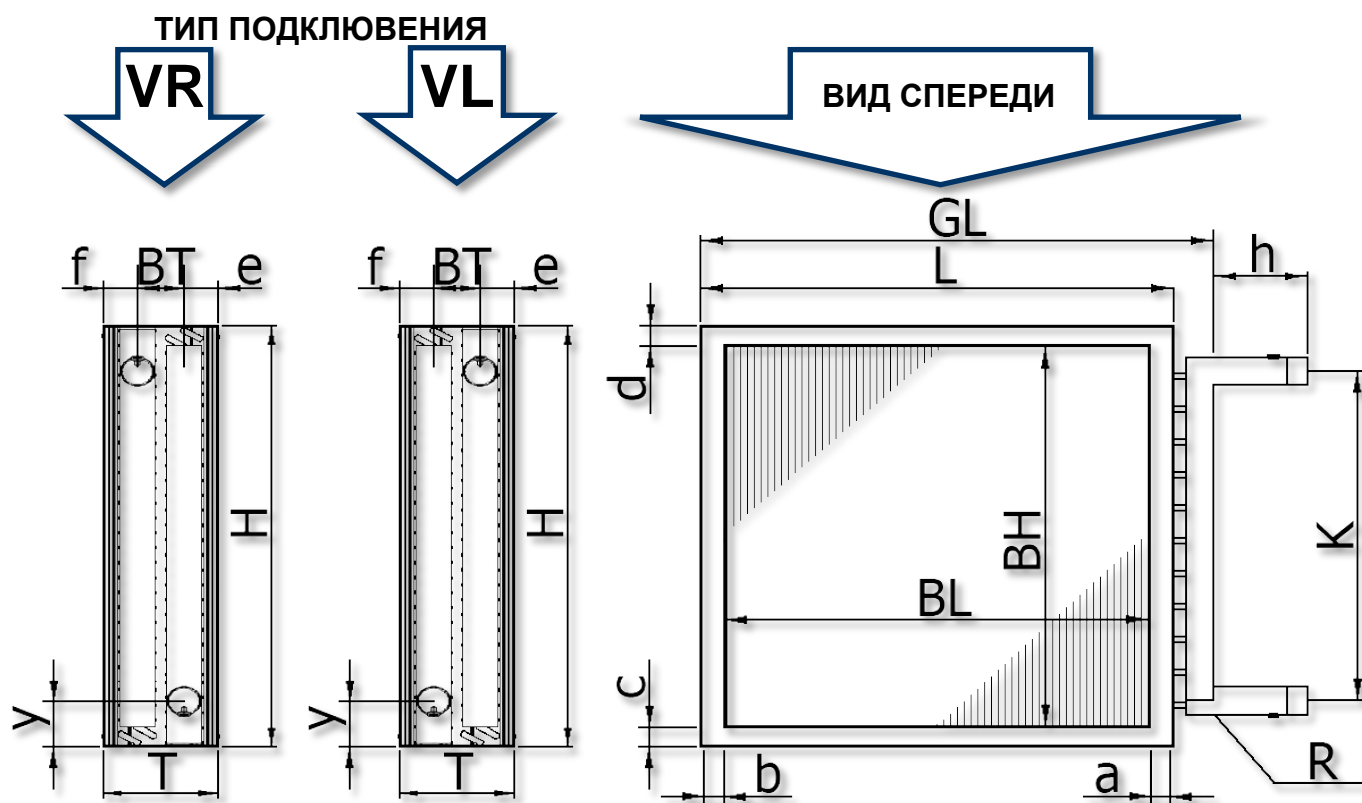

ДАННЫЕ ПО РАЗМЕРАМ

массе и материалу

внешние габариты изделия	длина GL		мм
	высота H		мм
	ширина T		мм
сечение для прохода воздуха	длина рабочей поверхности BL		мм
	высота рабочей поверхности BH		мм
диаметр подводющих патрубков коллекторов теплообменника	на входе пайка		мм
	на выходе пайка		мм
масса			кг
внутренний объем			л
материал коллекторов	Cu		
расположение коллекторов	VL, VR		

ХАРАКТЕРИСТИКИ

теплообменника

Общие данные			
Тип теплоносителя	гликоль или вода		
артикул или наименование изделия	если известно		
требуемая мощность	полная (% явной)		кВт
площадь поверхности			м ²
Данные по воздуху			
расход	на входе / выходе		м ³ /ч
скорость			м/с
температура	на входе		°С
	на выходе		°С
относительная влажность	на входе (если известно)		%
	на выходе (если известно)		%
ограничения по падению давления			Па
конденсат			кг/ч
потеря давления			кПа

ООО «КОНТИНЕНТ»

Сайт: www.vent-kontinent.ru

RU: +7 (499)643-45-06

Mob.: +7 (985)291-07-06

E-mail: zakaz@vent-kontinent.ru

Адрес: город Ивантеевка,
ул. Новоселки-Слободка дом 5, офис 6.